

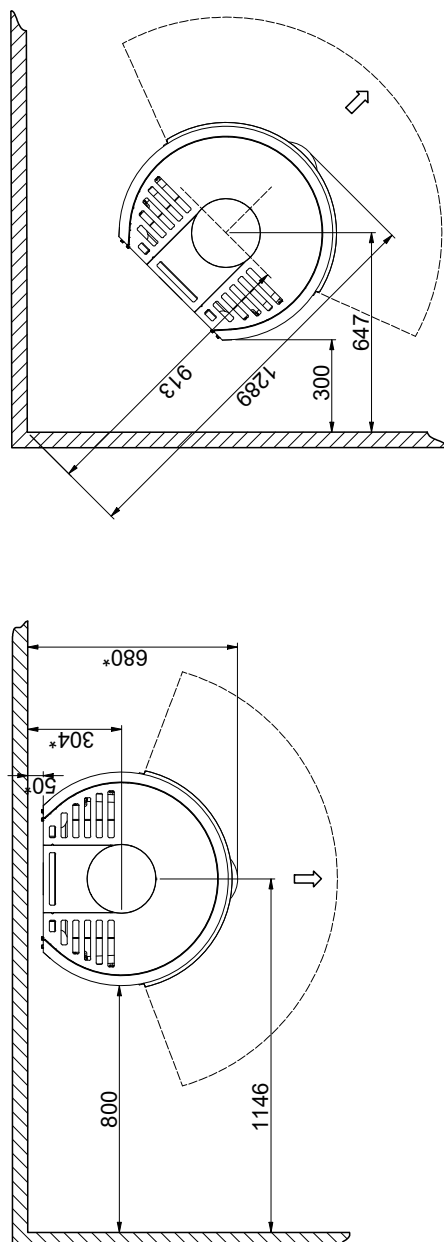


Min. afstand til brændbart materiale

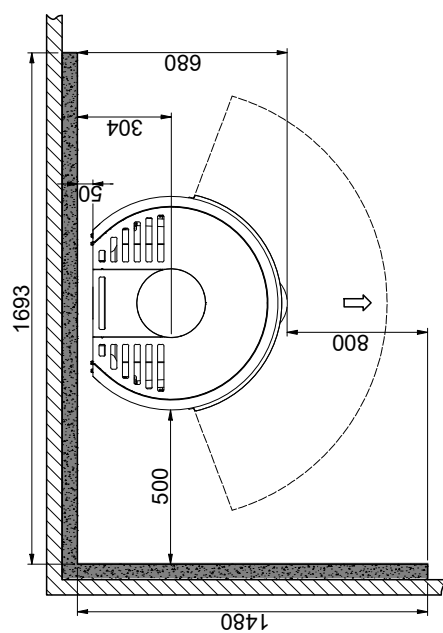

Min. afstand til brændbar væg beskyttet af godkendt brandmur

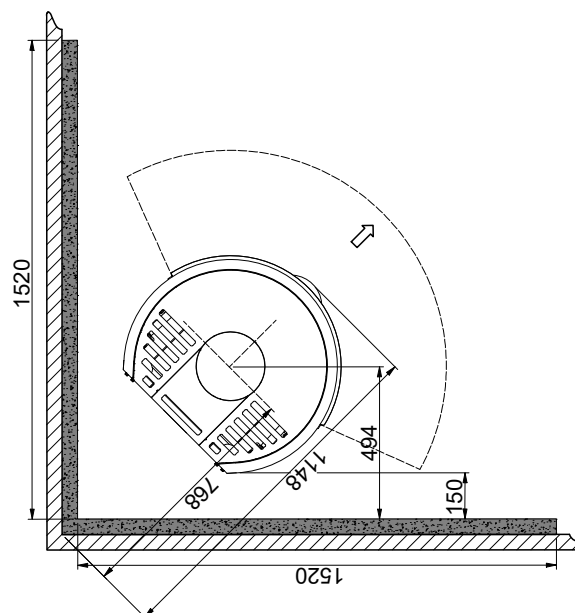

Brændbart materiale

Brandmur f.eks. 50 mm Jøtul Firewall,
1110 mm mursten eller andet materiale
med tilsvarende brandfasthed og isolat

Alle mål er angivet i mm

Alle afstande er angivet som minimum-mål

*Halv isoleret skorsten / skærmet røgrør helt ned mod produktet (Skorstenens og røgrørets krav vedrørende sikkerhedsafstande skal overholdes)